


Schemat kotłowni z kotłem zgazowującym. Układ zamknięty

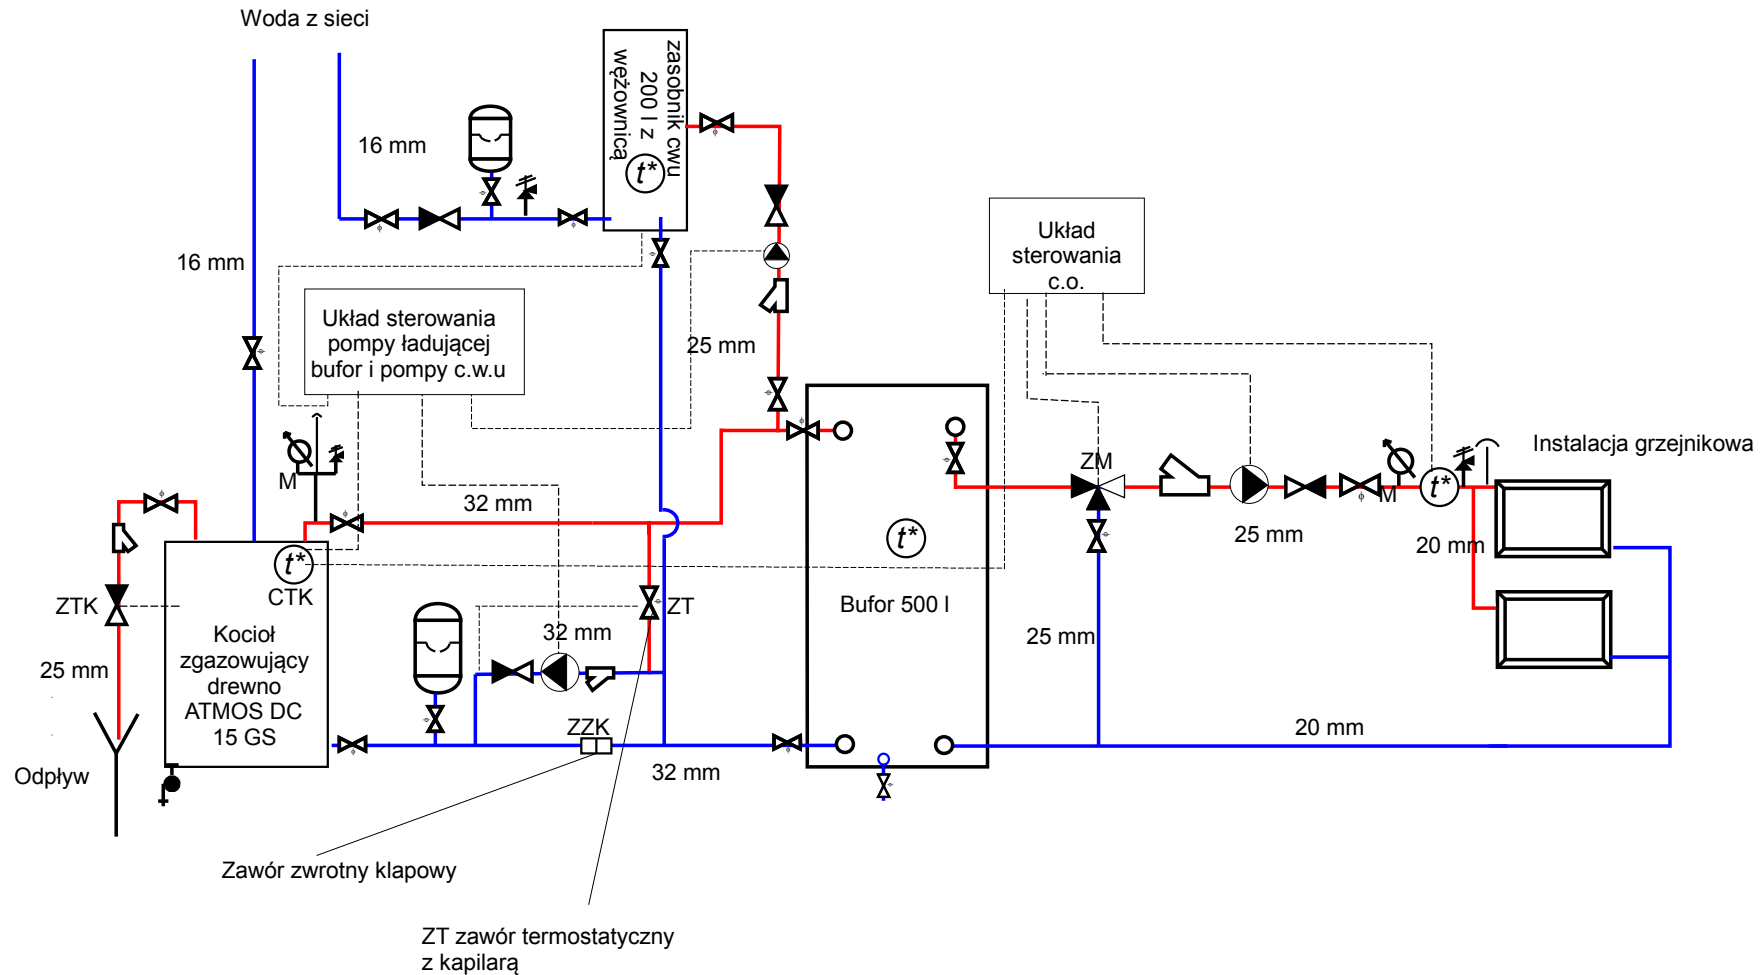

Oznaczenia na rysunku

ZTK Zawór schładzający TS 131 -3/4 ZA lub WATTS STS 20
 ZM - mieszacz
 CTK czujnik temperatury kotła
 M manometr
 t* czujnik temperatury

Zamawiający dopuszcza Zastosowanie jednego sterownika obsługującego wszystkie wymagane funkcje lub innego niż wskazano na schemacie podziału funkcji na poszczególne sterowniki.